



**Bedienungsanleitung  
UP-Tasterschnittstelle  
2-Kanal**

**TST 230/12**

**Manual  
flush mounted push-button  
interface 2-channels**




Bezeichnung	Typ / Type	Art.-No./Item N°	Designation
UP-Tasterschnittstelle 2-Kanal, 1 Eingang potentialfrei 1 Eingang 230 V~, Versorgungsspannung 230 V~	<b>TST230/12</b>	<b>1512 000</b>	Flush mounted push-button interface 2-channels 1 input potential free, 1 input 230 V~ supply voltage 230 V~

**KURZANLEITUNG**

- Tasterschnittstelle gemäss Schema anschliessen
- Betriebsart der Eingänge einstellen (Schalter oder Taster, siehe Tabelle 1)
- Drehschalter auf 0 stellen (Pfeil beachten)

**FUNKTIONEN**

- Schalter
- Taster
- Repeaterfunktion

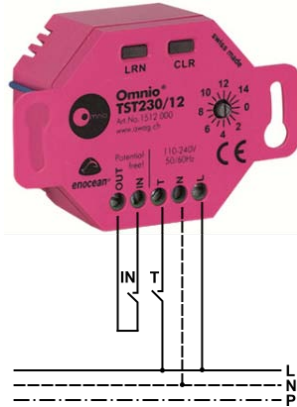

**BRIEF INSTRUCTION**

- Attach push-button interface according to schematic
- Chose input mode (switch or push-button, see table 1)
- Turn the rotary switch to 0 (please note arrow)

**FUNCTIONS**

- Switch
- Push-button
- Repeater function

**ALLGEMEIN**

Die Omnia Aktoren (Empfänger) werden über Funksignale der Omnia Sender angesteuert. Jeder Sender kann eine unbegrenzte Anzahl von Aktoren ansteuern. Die Funksender werden durch ein einfaches Verfahren auf den Aktor ein- und ausgelernt. Jedem Sender können am Aktor eine Funktion und verschiedenste Parameter zugeordnet werden.

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die Omnia UP-Tasterschnittstelle 2-Kanal TST230/12 ist eine Binäreingabeeinheit zur Einbindung von drahtgebundenen Schaltern, Tastern und Sensoren in das Omnia Funkbusssystem. An seine Eingänge können ein potentialfreier und ein potentialgebundener 230 V~ Schliesskontakt angeschlossen werden. In Abhängigkeit der gewählten Funktion (Schalter oder Taster) sendet die Tasterschnittstelle bei Betätigung der Schliesskontakte ein entsprechendes Funktelegramm. Zusätzlich kann bei Reichweitenproblemen die eingebaute Repeaterfunktion aktiviert werden. Geeignet für die Unter- oder Aufputzmontage in Kunststoffdosen.

**INSTALLATION**



Das Gerät ist für feste Installation in Innenräumen (trockene Räume) zum Einbau in Kunststoffdosen durch autorisiertes Fachpersonal unter Einhaltung der technischen Daten und gängigen Sicherheitsvorschriften bestimmt.



Das Gerät muss mit einem Leitungsschutzschalter abgesichert werden.

**GENERAL**

The Omnia actuators (receivers) are controlled by radio signals coming from the Omnia transmitters. Each transmitter is able to control an unlimited amount of actuators. The radio transmitter can be programmed and deprogrammed to an actuator following a simple procedure. Via actuator each transmitter can be given a certain function and different parameters.

**PRODUCT DESCRIPTION**

The Omnia flush mounted push-button interface 2-channels TST230/12 is a binary input device to integrate wired push-buttons, switches and sensors into the Omnia radio system. One potential free closing contact and a non-isolated closing contact 230 V~ may be connected to its inputs. Depending on the selected operating mode (switch or push-button) the push-button interface will send a corresponding radio telegram by actuating the closing contacts. In addition this push-button interface can be used as repeater in case of range issues. Suitable for flush mounted sockets.

**INSTALLATION**



This device is suitable for flush mounted sockets installed indoors (dry rooms) through authorised personnel in compliance with the technical data and common safety regulations.



This device needs to be protected by a circuit breaker.

TECHNISCHE DATEN	TST 230/12	TECHNICAL SPECIFICATIONS
Spannungsversorgung	110-240 V~ 50/60 Hz	Voltage supply
Standby-Verbrauch	0,6 W	Standby power consumption
Absicherung des Gerätes (Sicherungsautomat / Sicherung)	13 A	Hardware protection (automatic circuit breaker / fuse)
Eingang	Potentialfreier Kontakt zwischen IN und OUT Isolated contact between IN and OUT Potentialgebundener Kontakt zwischen T und L Non-isolated contact between T and L	Input
Schraubklemmen	4 mm <sup>2</sup>	Screw terminals
Schutzart	IP20	Protection class
Überspannungsschutz	✓	Overvoltage protection
Dauerkurzschlussfest (Steuerteil)	✓	Permanently shortcircuit proof (control unit)
Technologie	EnOcean 868 MHz	Technology
Funkmodul	EnOcean TCM320 bidirektional / bidirectional	Radio module
Umweltbedingungen	-20 ... + 40 °C / 5 .. 90 % rH non condensing	Environment
Gehäuse	Lexan, ø 51 x 25 mm	Housing
Gewicht	45 g	Weight
EC-Direktiven	2006/95/EC, 2004/108/EC	EC-Directives
Normen	EN 60669-1/-2-1/-2-2, EN 61000-3-2/-3-3, EN 62493	Standards

LRN leuchtet / illuminates  
CLR blinkt / blinks

LRN erlischt / goes out  
CLR leuchtet 1 s und erlischt  
illuminates 1 s and goes out

Tabelle 1		1	2	3	4	5	Table 1		
GRUNDEINSTELLUNGEN									
BETRIEBSART KANAL 1 (T)							BASIC SETTINGS		
INPUT MODE CHANNEL 1 (T)									
Je nach Art der angeschlossenen Kontakte (Schalter oder Taster) muss die entsprechende Betriebsart ausgewählt werden.		Depending on the connected contacts (switch or push-button) the corresponding mode needs to be selected.							
Schrittschalter		Step switch							
Telegramm: Ein: AI Aus: - Ein: AO Aus: -	14	2 s drücken press 2 s	0	drücken press	0	Telegramm: On: AI Off: - On: AO Off: -			
Schalter	15		11		0	Switch			
Telegramm: Ein: AI Aus: AO	15		12		0	X	Telegramm: On: AI pushed Off: AI released		
Taster	15					Push-button			
Telegramm: Ein: AI pushed Aus: AI released						Telegramm: On: AI pushed Off: AI released			
RÜCKMELDUNGEN KANAL 1 (T)		ACKNOWLEDGEMENT CHANNEL 1 (T)							
ORG 5	15	2 s drücken press 2 s	9	drücken press	0	X	ORG 5		
ORG 7	15		10		0	ORG 7			
BETRIEBSART KANAL 2 (IN)		INPUT MODE CHANNEL 2 (IN)							
Je nach Art der angeschlossenen Kontakte (Schalter oder Taster) muss die entsprechende Betriebsart ausgewählt werden.		Depending on the connected contacts (switch or push-button) the corresponding mode needs to be selected.							
Schalter		Switch							
Telegramm: Ein: BI Aus: BO	15	2 s drücken press 2 s	3	drücken press	0	Telegramm: On: BI Off: BO			
Taster	11		0		0	X	Push-button		
Telegramm: Ein: AO pushed Aus: AO released							Telegramm: On: AO pushed Off: AO released		
REPEATER		REPEATER							
Bei Problemen mit der Empfangsqualität kann die Repeaterfunktion aktiviert werden. Dann sendet der Aktor alle empfangenen Funktelegramme verstärkt weiter. Innerhalb eines Umkreises von 5 Metern darf nur ein Gerät als Repeater aktiviert werden.		In case of problems with the reception quality, the repeater function can be activated. The actuator will amplify the received radiograms and retransmit them. Only one device must be activated as a repeater within a radius of 5 meters.							
Aus	15	2 s drücken press 2 s	0	drücken press	0	X	Off		
Level 1: Verstärkt nur Originaltelegramme	15		1		0	Level 1: Amplifies original radio telegrams			
Level 2: Verstärkt Originaltelegramme und bereits einmal verstärkte Telegramme	15		2		0	Level 2: Amplifies original radio telegrams and also retransmitted radio telegrams			

**Beispiele:**

Betriebsart Schalter wählen Kanal 1: 15 – LRN 2 s drücken – 11 – LRN drücken – 0  
 Betriebsart Schalter wählen Kanal 2: 15 – LRN 2 s drücken – 3 – LRN drücken – 0  
 Repeaterfunktion Level 2 einschalten: 15 – LRN 2 s drücken – 2 – LRN drücken – 0

**Examples:**

Select mode switch channel 1: 15 – press LRN 2 s – 11 – press LRN – 0  
 Select mode switch channel 2: 15 – press LRN 2 s – 3 – press LRN – 0  
 Activate repeater level 2: 15 – press LRN 2 s – 2 – press LRN – 0

**Legende:**

- Drehschalter 0..15
- LRN-Taste
- CLR-Taste
- Sendertaste (Wippe, Taster etc.)
- Werkseinstellung
- Fachkraft erforderlich
- VORSICHT

**Legend:**

- Rotary switch 0..15
- Push-button LRN
- Push-button CLR
- Transmitter button (rocker-switch, push-button, etc.)
- Factory settings
- Specialist required
- ATTENTION